



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 65-14-94, mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Архангельская обл., г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)28-80-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска
и Онежского района (далее – ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области).

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 48а, тел. 8(8184) 58-26-35, E-mail: ogpn22arh@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»
(далее – ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных
нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя № 4 от 28 января 2019 года, изданного начальником ОНДиПР города Северо-
двинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области –
главным государственным инспектором города Северодвинска и Онежского района Архангельской об-
ласти по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Питолиным Павлом Викторовичем,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 часов 30 минут по 11 часов 30 минут 30 января 2019 года и с 11 часов 05 минут по 12 часов
05 минут 01 февраля 2019 года, была проведена внеплановая, выездная проверка инспектором ОНДиПР
города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангель-
ской области – государственным инспектором города Северодвинска и Онежского района Архангель-
ской области по пожарному надзору Истоминой А.С. в отношении Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум судос-
строения и судоремонта», которое является правообладателем здания профессионального образователь-
ного учреждения, расположенного по адресу: 164509, Архангельская область, город Северодвинск, улица
Октябрьская, дом № 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты
(место проведения проверки)

совместно с директором ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»
Гудковым Алексеем Ардэковичем.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствуют эксплуатационные	п. 61 «Правил противопо-	01.02.	

	<p>документы по техническому ремонту и обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Дефектная ведомость на техническую систему и средства, журнал регистрации работ ТО и ТР системы, график проведения ТО и ТР системы).</p> <p>Необходимо: На объекте защиты обеспечить наличие эксплуатационных документов по техническому ремонту и обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Дефектная ведомость на техническую систему и средства, журнал регистрации работ ТО и ТР системы, график проведения ТО и ТР системы).</p>	<p>жарного режима в Российской Федерации» (ППР) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.2.3, Прил. Б ГОСТ Р 54101-2010</p>	2020 года.	
2.	<p>В здании с подвесными потолками типа «Армстронг» предусмотрена установка извещателей не на несущих конструкциях.</p> <p>Необходимо: в здании с подвесными потолками типа «Армстронг» предусмотреть установку извещателей на несущих конструкциях.</p>	<p>ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 12.18* НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</p>	01.02. 2020 года.	
3.	<p>В столовой подсобные помещения, кабинет заведующей не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>Необходимо: в столовой подсобные помещения, кабинет заведующей оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</p>	<p>ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 3, п. 9, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	01.02. 2020 года.	
4.	<p>Помещение раздевалки в мастерских не оборудовано дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>Необходимо: помещение раздевалки в мастерских оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</p>	<p>ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 3, п. 9, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	01.02. 2020 года.	
5.	<p>Помещения пищеблока не оборудованы тепловыми пожарными извещателями.</p> <p>Необходимо: помещения пищеблока оборудовать тепловыми пожарными извещателями.</p>	<p>ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 3, п. 9, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 12.4 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</p>	01.02. 2020 года.	
6.	<p>В здании не предусмотрено при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации отключение систем общеобъемной вентиляции производственных помещений столовой.</p> <p>Необходимо: в здании предусмотреть при срабатывании автоматической установки пожарной</p>	<p>ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»</p>	01.02. 2020 года.	

	<u>сигнализации отключение систем общеобъемной вентиляции производственных помещений столовой.</u>			
7.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания. <u>Необходимо: провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.</u>	ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.02.2020 года.	
8.	Складское помещение с холодильниками не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. <u>Необходимо: складское помещение с холодильниками оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</u>	ст. 1 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», п. 3, п. 9, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.02.2020 года.	
9.	В помещениях допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильник. <u>Необходимо: в помещениях не допускать эксплуатации электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.</u>	п. 42 (в) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	01.02.2020 года.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.


Инспектор ОНДиПР
города Северодвинска и Онежского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области –
государственный инспектор

города Северодвинска и Онежского района
Архангельской области по пожарному надзору,
Старший лейтенант внутренней службы Истомина А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

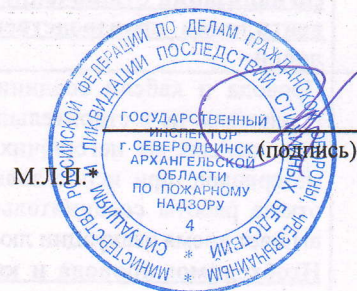

« 01 » февраля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

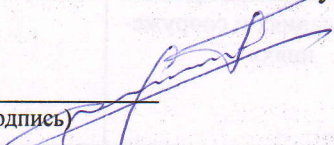

(подпись)

Директор «СЭС «С»
Будков А.А.


(должность, фамилия, инициалы)

С предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(на):

Директор «СЭС «С» Будков А.А.

(сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи)

« 01 » февраля 20 19 г.

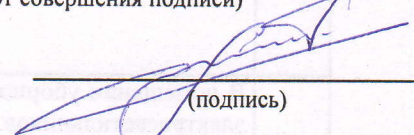

(подпись)

*- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Насонов Александр Сергеевич

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022